

# GRUT PDIE

**Guide administratif et technique  
à l'intention  
des instances de contrôle et des installateurs**

Complément aux :

1. PDIE CH
2. PDIE-DP Dispositions particulières des exploitants de réseau

Edition janvier 2025

---

Seule la version française informatique fait foi !

---

# Guide administratif et technique à l'intention des instances de contrôle et des installateurs

---

## Introduction

---

La répartition des tâches provoquée par l'Ordonnance fédérale OIBT du 7 novembre 2001 oblige les différents acteurs à repenser l'organisation de leur travail respectif.

En ce qui concerne les exploitants de réseaux que nous représentons, nos diverses réflexions nous ont amenés à redéfinir notre rôle et nos attentes.

Si nous sommes persuadés, qu'à trop réglementer nous paralysons le système, nous savons également qu'en laissant le soin à chacun de décider des limites d'application de certaines règles mal définies, nous laissons l'incohérence et l'injustice s'installer.

Il est également nécessaire de rappeler que les organes de contrôle indépendants ont dorénavant le pouvoir d'interpréter les normes et prescriptions et d'en fixer les limites d'application. Si, dans la majorité des cas, pour les installations neuves, cela ne pose pas de problèmes majeurs, il n'en va pas de même pour les extensions d'installations et pour l'appréciation de l'état des anciennes installations.

C'est pour cette raison que nous avons abordé un certain nombre de cas de figure pratiques qui, pour la plupart, sont connus pour avoir déjà posé des problèmes d'application.

Pour conclure, la pratique démontre qu'en cas de doutes, il est conseillé de s'adresser à l'exploitant de réseau. Afin d'éviter des questions tous azimuts et des réponses en désaccord avec d'autres instances de contrôle, nous avons donné un cadre aux interprétations les plus sujettes à caution.

Ce guide a également pour but de simplifier les applications pratiques de l'OIBT.

Ce guide est réparti en sept chapitres non exhaustifs :

1. Informations et références – page 3
2. Les questions administratives – page 4
3. Catalogue des extensions d'installations – page 9
4. Procédures de contrôle périodique – page 11
5. Catalogue des contrôles périodiques " remarques générales, dérogation " – page 12
6. Divers (suppression d'électrodes de terre, IPE et contrôles OIBT à réaliser, installations schéma III, faillite d'un installateur-électricien sans remise du RS/CF au propriétaire, ...) – page 16
7. Liste des " PDIE " des périodicités – page 20

---

# Chapitre 1

## Informations et références pratiques

---

### Adresses

#### Exploitant de réseau

- Entreprise dont la raison sociale et l'adresse figurent sur la facture d'énergie électrique de l'installation considérée et / ou la facture d'acheminement de l'installation considérée.

#### Instance de surveillance et de recours

- Siège : ESTI – Luppenstrasse 1 – 8320 FEHRALTORF
- Succursale : ESTI Romandie – Route de la Pâla 100 – 1630 BULLE

### Installations et contrôles (en particulier les documents suivants)

#### Electrode de terre et équipotentialité

- Normes SNR 464022 et 464113
- SNG 491000 - info 2047 Electrosuisse
- SSIGE-W10015-Séparation galvanique des réseaux d'eau potable et des mises à terre

#### Divers

- Installation correcte des clôtures électriques - Service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA)
- Normes et directives de l'Association des Etablissements Cantonaux d'Assurance Incendie (AEAI)

#### Périodicité des contrôles

- Annexe OIBT
- SNG 491000 - info 2011 Electrosuisse

#### Internet

- Sites internet des exploitants de réseau membres du groupe GRUT PDIE, à savoir : Groupe E, Viteos, Romande Energie, SIL, SIE SA, OIKEN, SIG et Yverdon Energies

---

## Chapitre 2

### Questions administratives

---

Ce chapitre traite essentiellement du mouvement des formulaires et documents entre l'exploitant de réseau, le propriétaire ou son représentant, l'installateur de l'organe de contrôle.

Les trois grilles suivantes précisent ce fonctionnement selon la périodicité considérée. Nous vous en rappelons brièvement les principes :

- 1<sup>ère</sup> grille  
Périodicité 20 ans : l'installateur procède au contrôle final et établit le Rapport de Sécurité (RS)
- 2<sup>ème</sup> grille  
Périodicité 1 – 3 – 5 – 10 ans : après le contrôle final, un contrôle de réception doit être réalisé par un organe de contrôle indépendant de l'installateur
- 3<sup>ème</sup> grille  
A l'occasion d'un changement de propriétaire, la date du dernier RS ne doit pas excéder 5 ans

### **Remarques**

#### **Devoir d'annonce :**

Les installations comportant plusieurs périodicités peuvent être traitées de façon unique (sauf dispositions particulières), soit : 1x avis d'installation (AI), 1x rapport de sécurité (RS) et 1x protocole de mesures (PM). Il en est de même pour les installations dont une partie serait soumise à un organisme de contrôle accrédité.

#### **Rôle du propriétaire :**

Il appartient au propriétaire de choisir les installateurs et les organes de contrôle autorisés. Seul l'exploitant de réseau lui est imposé. Il doit recevoir et conserver l'original du RS, du PM et la documentation technique.

#### **Rôle de l'installateur :**

Ce dernier est soumis au devoir d'annonce décrit dans l'OIBT, la NIBT, les PDIE-CH et les PDIE-DP. Il est tenu de transmettre le RS au propriétaire et invité d'en adresser une copie à l'exploitant de réseau.

#### **Rôle de l'organe de contrôle :**

En principe, son interlocuteur est le propriétaire de l'installation. Toutefois, en cas de doute d'application de normes ou de prescriptions, il peut se renseigner auprès de l'exploitant de réseau. Il est tenu de transmettre le RS au propriétaire et invité d'en adresser une copie à l'exploitant de réseau.

## Chapitre 2

### OIBT 2002 Installation dont la périodicité est de 20 ans (habitation)

Cette procédure a pour but de simplifier la transmission de documents entre les différentes parties

Qui (responsabilité)	Fait quoi	Quand	A qui	Tâches de l'exploitant de réseau
Installateur autorisé	Dépose un AI, éventuellement une demande de raccordement technique (DRT)	Avant le début des travaux selon PDIE CH art. 2.3 et directive ESTI n°221	A l'exploitant de réseau	Vérifie les données du AI et enregistre l'échéance de fin de travaux
Le responsable technique et le personnel de l'installateur autorisé	Vérifie le travail	Pendant les travaux. Première vérification avant la mise en service et consignation des mesures (art. 24 al.1 OIBT)	Interne à l'installateur autorisé	
Personne du métier ou conseiller en sécurité	Effectue le contrôle final propre à l'entreprise, établit le RS et le PM	Avant la remise de l'installation au propriétaire (art. 24 al.2 OIBT)		
Installateur autorisé	Dépose les formalités selon l'OIBT : RS et PM	A la fin des travaux	Au propriétaire ou à son représentant. A l'exploitant de réseau	Supprime l'échéance de fin de travaux. Vérifie sporadiquement l'exactitude du RS (terrain). Enregistre la périodicité
Exploitant de réseau	Réclame la copie du RS (périodique)	6 mois avant l'échéance de la périodicité	Au propriétaire ou à son représentant	
Propriétaire ou son représentant	Mandate un organe de contrôle <u>indépendant</u> de l'installateur habituel	De suite après la demande de l'exploitant de réseau	A l'organe de contrôle indépendant	
Organe de contrôle indépendant	Effectue le contrôle périodique, établit et fournit le RS	Lorsque l'installation a été jugée conforme dans le délai imparti par l'exploitant de réseau	Au propriétaire ou à son représentant et à l'exploitant de réseau	Vérifie sporadiquement l'exactitude du RS (terrain). Enregistre la périodicité

P  
é  
r  
i  
o  
d  
i  
q  
u  
e

## Chapitre 2

### OIBT 2002 Installation dont la périodicité est de 1 – 3 – 5 - 10 ans et IPE

Cette procédure a pour but de simplifier la transmission de documents entre les différentes parties

Qui (responsabilité)	Fait quoi	Quand	A qui	Tâches de l'exploitant de réseau
Installateur autorisé	Dépose un AI, éventuellement une demande de raccordement technique (DRT)	Avant le début des travaux selon PDIE CH art. 2.3 et directive ESTI n°221	A l'exploitant de réseau	Vérifie les données du AI et enregistre l'échéance
Personnel de l'installateur autorisé	Vérifie le travail	Pendant les travaux. Première vérification avant la mise en service et consignation des mesures (art. 24 al.1 OIBT)	Interne à l'installateur autorisé	
Personne du métier ou contrôleur / chef monteur	Effectue le contrôle final propre à l'entreprise et établit le RS et le PM	Avant la remise de l'installation au propriétaire ou à son représentant (art. 24 al.1 OIBT)	Au propriétaire ou à son représentant et à l'exploitant de réseau	
Installateur autorisé	Dépose les formalités selon l'OIBT. Annonce la fin des travaux : RS et PM	A la fin des travaux	Au propriétaire ou à son représentant et à l'exploitant de réseau	Supprime l'échéance de fin de travaux. Vérifie l'exactitude du RS. Enregistre la périodicité sur le registre
Exploitant de réseau	Réclame les documents relatifs au contrôle de réception (CDR)	À la réception du contrôle final	Au propriétaire ou à son représentant	
Propriétaire ou son représentant	Mandate un organe de contrôle <u>indépendant ou organisme d'inspection accrédité</u> de l'installateur pour l'exécution du CDR	Dans les 6 mois  Dans les 2 mois pour une IPE et/ou dispositif de stockage d'énergie reliés à un réseau de distribution à basse tension		
Organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité	Contrôle de réception, complète le rapport ou établit un nouveau rapport	Max. 6 mois après la remise de l'installation au propriétaire Max. 2 mois après la remise au propriétaire d'une IPE et/ou dispositif de stockage d'énergie reliés à un réseau de distribution à basse tension	Au propriétaire ou à son représentant et à l'exploitant de réseau ou à l'IF selon l'art. 35 OIBT al. 3	Vérifie sporadiquement l'exactitude du RS (terrain). Enregistre la périodicité

## Chapitre 2

### OIBT 2002 Installation dont la périodicité est de 1 – 3 – 5 - 10 ans (suite et fin)

Cette procédure a pour but de simplifier la transmission de documents entre les différentes parties

Qui (responsabilité)	Fait quoi	Quand	A qui	Tâches de l'exploitant de réseau
Exploitant de réseau	Réclame la copie du RS (périodique)	6 mois avant l'échéance de la périodicité	Au propriétaire ou à son représentant	
Propriétaire ou son représentant	Mandate un organe de contrôle <u>indépendant ou organisme d'inspection accrédité</u> de l'installateur habituel	De suite après la demande de l'exploitant de réseau	A l'organe de contrôle	
Organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité	Effectue le contrôle périodique, établit et fournit le rapport de sécurité	Max. 6 mois après la demande de l'exploitant de réseau	Au propriétaire ou à son représentant et à l'exploitant de réseau	Vérifie sporadiquement l'exactitude du rapport de sécurité (terrain). Enregistre la périodicité

P  
é  
r  
i  
o  
d  
i  
q  
u  
e

## Chapitre 2

### Changement de propriétaire

#### OIBT 2002 Installation dont la périodicité est de 20 ans (habitation) ou 10 ans

Cette procédure a pour but de simplifier la transmission de documents entre les différentes parties

Qui (responsabilité)	Fait quoi	Quand	A qui	Tâches de l'exploitant de réseau
Propriétaire ou son représentant	Vend son bien immobilier	Après entente avec l'acheteur	A l'acquéreur	Renseigne le propriétaire quant à ses obligations
Le nouveau propriétaire ou son représentant	Vérifie si les installations électriques ont fait l'objet d'un contrôle dans les 5 années précédentes (sinon voir ci-dessus)	Selon entente lors de la vente	Auprès de l'exploitant de réseau ou de l'ancien propriétaire	
Exploitant de réseau	Réclame un RS	Lorsqu'il constate un changement de propriétaire et qu'aucun contrôle n'a eu lieu dans les derniers 5 ans	Au nouveau propriétaire ou à son représentant	
Nouveau propriétaire ou son représentant (ou défini lors de la vente)	Mandate un organe de contrôle <u>indépendant ou organisme d'inspection accrédité</u> de l'installateur	De suite après la demande de l'exploitant de réseau	A l'organe de contrôle	
Organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité	Effectue le contrôle périodique, établit et fournit le RS	De suite après la demande du propriétaire	Au nouveau propriétaire ou à son représentant et à l'exploitant de réseau	Enregistre la périodicité sur le registre. Vérifie sporadiquement l'exactitude du RS (sur site)



---

## Chapitre 3

### Les extensions d'installations

---

Il est important de connaître les limites d'acceptation d'anciennes normes et prescriptions pour réaliser certaines extensions d'installations. Il en est ainsi pour déterminer à quel moment un système de protection doit être remis à niveau.

Nous constatons également que certains matériaux ont atteint leur limite de vieillissement et qu'il s'agit d'en décider l'échange.

Les exploitants de réseau romands estiment que, dans un domaine aussi controversé, il y a lieu de fixer les minima d'application afin d'éviter que les installateurs et les organes de contrôle ne s'engagent dans des discussions interminables.

Dans certains cas, il y a également lieu de se référer au chapitre 4 de ce guide qui traite des contrôles périodiques.

Le tableau ci-après n'est pas exhaustif.

Les décisions décrites doivent être appliquées. En cas de doute, l'installateur peut s'en référer à l'exploitant de réseau concerné.

## Chapitre 3

### Application des NIBT et PDIE aux extensions d'installations

Description des installations existantes	Description des extensions	Décisions	Argumentations ou remarques
Ensemble d'appareillage posé trop haut > 2 m	Nouveau coupe-surintensité	Le nouveau coupe-surintensité sera installé à une hauteur correspondant aux NIBT	Cela implique une réflexion quant à l'éventuel déplacement de l'ensemble d'appareillage existant, qui, à plus ou moins long terme devra bien être déplacé
Tableau de comptage installé dans une partie privée Partie non privée = local qui est accessible à plusieurs usagers, par exemple : services généraux ou communs, parking, etc.	Extension exigeant une intervention sur le coupe-surintensité d'abonné, le compteur ou son câblage	L'installation de comptage doit être sortie de la partie privée sauf dérogation écrite de l'exploitant de réseau	Dérogation : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Coût prohibitif</li> <li>➤ Difficulté considérable de trouver un emplacement (fréquemment dans les villas). Voir conditions particulières</li> </ul>
Ligne schéma III réalisée en fil coton ou caoutchouc	Extension à partir d'une canalisation existante	Obligation de changer tous les fils et les anciennes boîtes de dérivation	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La directive 225 de l'ESTI fait foi en ce qui concerne l'assainissement des installations électriques en schéma III</li> </ul>
Installation dépourvue d'électrode de terre et / ou de l'équipotentialité	Extension d'une certaine importance payée par le propriétaire de la ligne générale	Application de la NIBT en vigueur Liaisons équipotentielle obligatoires Electrode de terre à réaliser par analogie selon logigramme chapitre 6 de ce document	

---

## Chapitre 4

### Unification des procédures de contrôle périodique des installations

---

#### 1. Exercice du contrôle périodique

##### 1.1 But

Le contrôle périodique a pour but de maintenir le niveau de sécurité pour les personnes et les choses dans les installations existantes.

##### 1.2 Etendue du contrôle

La périodicité de chaque installation ou partie d'installation doit être vérifiée et adaptée par l'organe de contrôle (voir chapitre 7).

Le contrôle périodique est basé uniquement sur la conformité des installations par rapport aux règles techniques reconnues au moment de l'exécution de l'installation, l'organe de contrôle n'ayant pas à juger de la conception ou de la bien-facture des installations.

En plus du contrôle visuel, toutes les mesures de protection et leurs dispositifs de sécurité seront obligatoirement vérifiés.

Les cordons prolongateurs ainsi que les récepteurs transportables (fer à repasser, sèche-cheveux, etc.), visibles ou présentés spontanément, seront vérifiés.

#### 2. Contenu du rapport de contrôle périodique à l'intention du propriétaire

##### 2.1 Termes généraux

Afin d'éviter tout malentendu, les installations présentant des défauts feront l'objet d'un rapport exhaustif mentionnant précisément chaque défaut.

**Remarque** : le catalogue suivant permet de prendre les décisions qui conviennent.

## Chapitre 5

### Catalogue des contrôles périodiques Remarques générales, délai

#### Application des NIBT et PDIE à l'occasion de contrôles périodiques

A. Décisions, choix du matériel et des accessoires ou mode d'installation	Objets concernés	Argumentations et remarques
1. Installations qui sont considérées comme vétustes et qui peuvent être tolérées pour autant que la sécurité des personnes et des choses puisse être assurée sur le long terme (par ex. 20 ans pour une habitation)	1. Les installations sur poulies 2. Les installations sous moulures en bois 3. Les installations en isolation GS ou coton	3. En présence de conducteurs à isolation " coton ", les critères suivants doivent être respectés au moment du contrôle :  a) Ces installations sont en bon état b) Ces circuits sont assurés par des fusibles / disjoncteurs en rapport avec la section des conducteurs c) L'isolation n'est pas endommagée et ne s'effrite pas d) Les couleurs des fils sont clairement reconnaissables  <b>Si l'installation ne répond pas à un de ces critères, les conducteurs devront être remplacés</b> (si disjoncteurs inappropriés, ceux-ci peuvent être remplacés. Par contre, les fusibles n'offrent pas de garanties suffisantes contre la récurrence)  La directive 225 de l'ESTI fait foi en ce qui concerne l'assainissement des installations électriques en schéma III
2. Installations qui seront modifiées ou adaptées	1. Conducteurs à isolation quelconque de 1 mm <sup>2</sup> protégés par un fusible de 10 A	1. Les conducteurs seront correctement assurés. S'il y a risque de récurrence, faire choisir entre l'échange des conducteurs ou la pose d'un disjoncteur de 8 A

## Chapitre 5

### Catalogue des contrôles périodiques (suite)

#### Remarques générales, délai

A. Décisions, choix du matériel et des accessoires ou mode d'installation	Objets concernés	Argumentations et remarques
3. Accessoires d'installations qui sont considérés comme vétustes et qui doivent être supprimés ou échangés	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les interrupteurs rotatifs à axe non isolé</li> <li>2. Les prises 2 pôles et 2 pôles à fusible incorporé non jumelées avec une prise permettant l'emploi d'un appareil muni d'une fiche type 12</li> <li>3. Prise type 14 ne permettant pas le branchement d'une fiche type 12</li> <li>4. Prises types 5</li> <li>5. Les coupe-circuits de types AEG, GARDY, à broches, etc.</li> <li>6. Les boîtes de jonction dont la borne du conducteur PEN n'est pas assurée contre les desserrages intempestifs</li> <li>7. Les douilles métalliques</li> <li>8. Les bouchons prises</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1-2 Toutes ces installations ont plus de 50 ans. Elles ont été réalisées avec du matériel 110 volts !</li> <li>2. Les prises 2 pôles incitent au bricolage (contact de protection de la fiche supprimé)</li> <li>3. Ce type de prise empêche une utilisation de fiche standard</li> <li>4. Les fiches n'existent plus</li> <li>5. Les fusibles et les pièces de rechange n'existent plus ou sont difficilement disponibles, d'où incitation au bricolage</li> <li>6. Les serrages sont souvent défectueux, d'où mise en danger par interruption du conducteur PEN</li> <li>7. Seules celles pourvues d'une double isolation sont autorisées</li> <li>8. Ils sont interdits depuis le 01.01.1976</li> </ol>
4. Les installations (matériel + canalisations et accessoires) qui ne sont pas en conformité doivent être adaptées aux conditions locales ou supprimées	1. Mise à la terre du neutre non réalisée	Les prescriptions, normes et directives l'exigent depuis 1972
	2. Equipotentialité non réalisée	Nous recommandons la réalisation des liaisons équipotentielles dans le but d'augmenter la sécurité des personnes dans les installations existantes (avant 1972)

## Chapitre 5

### Catalogue des contrôles périodiques (suite)

Remarques générales, délai

A. Décisions, choix du matériel et des accessoires ou mode d'installation	Objets concernés	Argumentations et remarques
4. Les installations (matériel + canalisations et accessoires) qui ne sont pas en conformité doivent être adaptées aux conditions locales ou supprimées (suite)	3. <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Prise extérieure matériel type sec</li> <li>a) Prise salle de bains ou extérieure dépourvue de DDR</li> <li>a) Sauna ou piscine privée</li> <li>b) Sauna ou piscine professionnel / public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Appliquer la règle " IP ". L'installation d'un " DDR " est recommandée</li> <li>b) Mise à niveau des installations selon NIBT</li> </ul>
	4. Absence d'un boîtier difficilement combustible dans un évidement en bois	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il est à relever que l'IF avait momentanément autorisé ce type de montage pour les accessoires " moulés " (contacts avec bornes enfichables)</li> <li>➤ Ces installations présentent un réel danger d'incendie justifiant une application rétroactive de la norme</li> </ul>
	5. Ensembles d'appareillage ouverts en direction de parties combustibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ces installations doivent être séparées par un matériau difficilement combustible</li> </ul>
	6. Ensembles d'appareillage installés trop haut	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ne pas dénoncer jusqu'à la prochaine installation. Jouit d'une situation acquise (voir catalogue extensions d'installations chapitre 3)</li> </ul>
	7. Luminaire installé dans un local avec sol conducteur dont les conducteurs ne sont pas protégés	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ces luminaires sont souvent dans des buanderies, cages d'escaliers, voire à l'extérieur. D'autre part ils sont vieux</li> </ul>

## Chapitre 5

### Catalogue des contrôles périodiques (suite et fin)

#### Remarques générales, délai

A. Décisions, choix du matériel et des accessoires ou mode d'installation	Objets concernés	Argumentations et remarques
4. Les installations (matériel + canalisations et accessoires) qui ne sont pas en conformité doivent être adaptées aux conditions locales ou supprimées (suite et fin)	8. Luminaire fluorescent dont les parties métalliques ne sont pas mises au neutre	➤ Mise au neutre exigée s'il y a des éléments conducteurs reliés à l'équipotentialité à proximité des luminaires (voir NIBT 4.1.3.3 emplacements non conducteurs)
	9. Chauffe-eau placé dans une écurie, étable	➤ Ces appareils doivent être sortis du local
	10. Prises ou récepteurs placés à moins d'un mètre dans un <u>garage professionnel, non professionnel</u> ou un local d'exposition de voitures	➤ Ne sont plus considérés dans la zone 2 EX
	11. Installation de clôture électrique	➤ Exigences selon SPAA et NIBT 7.05
	12. Accessibilité au transformateur d'éclairage 12V + signalisation de l'emplacement	➤ Application à la lettre de la NIBT 5.1.3.1
	13. Vérification des cordons prolongateurs et des appareils mobiles	➤ Cette vérification est obligatoire pour le matériel visible ou montré spontanément
	14. Exigence du schéma des ensembles d'appareillage	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pour les installations compliquées, il sera affiché NIBT 5.1.4.5</li> <li>➤ Pour les nouvelles installations (01.01.2002), il fait partie du dossier du propriétaire (OIBT art. 5)</li> </ul>

## Chapitre 6


### Divers

#### Réalisation d'une électrode de terre lors de la suppression de la conduite d'eau métallique - Logigramme d'aide pour l'exécution

Dans les anciennes installations, on peut être confronté à une conduite d'eau métallique utilisée comme électrode de terre.

Lors de la suppression de celle-ci, due à des travaux du service des eaux ou du propriétaire, l'installation électrique se retrouve dépourvue d'électrode, il y a lieu dès lors de se référer au logigramme ci-dessous pour son remplacement.

À noter que, si les trois conditions ci-dessous ne peuvent pas être respectées, il est nécessaire de contacter son GRD.

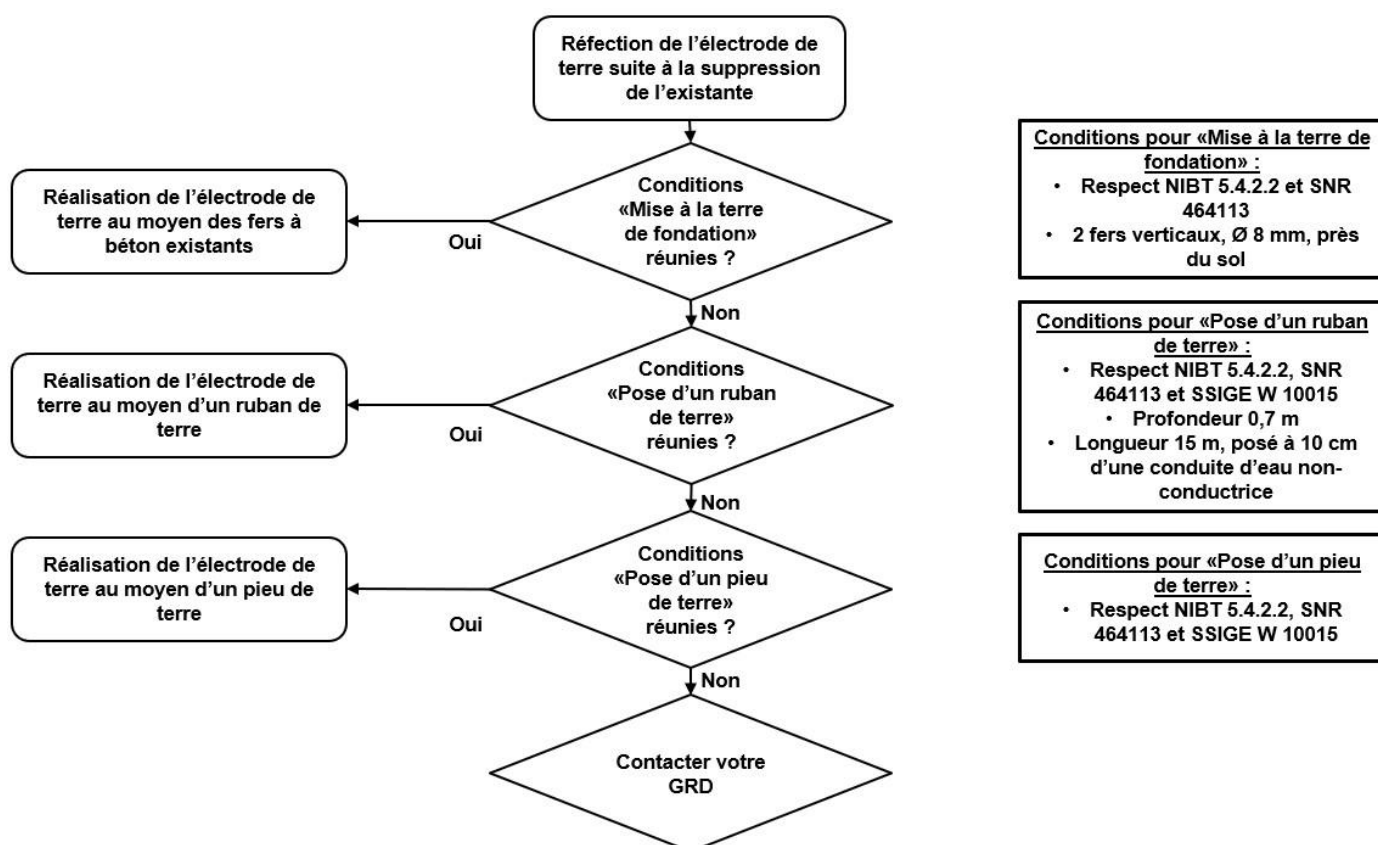



## Chapitre 6

### Divers (suite)

#### Installations de production d'énergie (IPE), qui peut effectuer le contrôle ?

Les installations de production d'énergie (IPE) peuvent être réalisées sous différentes formes d'autorisations délivrées par l'ESTI (autorisation générale d'installer ou limitée d'installer).

Ci-dessous, ce tableau vous permet de comprendre qui peut effectuer le contrôle de l'installation en fonction de l'intervenant qui à réalisée celle-ci.

		<b>Partie «Production» (DC) : réalisée par art. 14</b>	<b>Partie «Alimentation» (AC) : réalisée par art. 7, 9</b>	<b>Parties «Production et Alimentation» (DC &amp; AC) : réalisées par art. 7, 9</b>
<b>Contrôle final</b>	<b>Périodicité de contrôle : 20 ans</b>	<b>Contrôle initial fait par art. 14</b>	<b>Installateur ou OCI ou OIA</b>	<b>Installateur ou OCI ou OIA</b>
	<b>Périodicités de contrôle : 1,3,5,10 ans</b>	<b>Contrôle initial fait par art. 14</b>	<b>Installateur ou OCI ou OIA</b>	<b>Installateur ou OCI ou OIA</b>
<b>Contrôle de réception</b>	<b>Périodicité de contrôle : 20 ans</b>	<b>OIA (n'ayant pas participé aux travaux)</b>	<b>---</b>	<b>OCI ou OIA (n'ayant pas participé aux travaux)</b>
	<b>Périodicités de contrôle : 1,3,5,10 ans</b>	<b>OIA (n'ayant pas participé aux travaux)</b>	<b>OCI ou OIA (n'ayant pas participé aux travaux)</b>	<b>OCI ou OIA (n'ayant pas participé aux travaux)</b>
<b>Contrôle périodique</b>	<b>Périodicité de contrôle : 20 ans</b>	<b>OCI ou OIA (n'ayant pas participé aux travaux)</b>		<b>OCI ou OIA (n'ayant pas participé aux travaux)</b>
	<b>Périodicités de contrôle : 1,3,5,10 ans</b>	<b>OCI ou OIA (n'ayant pas participé aux travaux)</b>		

## Chapitre 6

### Divers (suite)

#### Installations avec mise au neutre selon le schéma III

Depuis la modification de l'OIBT au 1<sup>er</sup> juillet 2022, la périodicité de contrôle d'une installation électrique comportant des éléments avec mise au neutre selon le schéma III est fixée à *5 ans* (suppression de la double périodicité).



Dès lors, lorsque des *travaux de remplacement/adjonction*<sup>1</sup> entrepris ne suppriment pas tout le schéma III de l'installation en travaux, la périodicité à indiquer pour un contrôle final sera de 5 ans. En effet, malgré le fait que les nouveaux circuits soient en TN-S, il subsiste toujours des installations en schéma III.

Finalement, dû au fait que lors du contrôle final l'installation est déclarée avec une périodicité de 5 ans, l'OIBT exige qu'un contrôle de réception soit effectué par le propriétaire (pas de dérogation accordée).

Quelques exemples pour imaginer le texte ci-dessus :

#### Exemple N°1

■ Schéma III      ■ TN-S

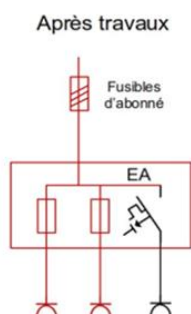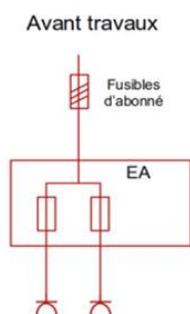

Travaux effectués :  
Installation d'un nouveau circuit

Formalités à déposer

RS/CF à déposer avec la  
périodicité de 5 ans

Utilisation et périodicité(s)	Ans
<b>Installation Sch. III</b>	<b>5</b>
Périmètre du contrôle / installation effectuée	
<b>Installation d'un circuit de prises ménagères</b>	


**Un contrôle de réception sera  
nécessaire pour cette nouvelle  
partie d'installation !**

<sup>1</sup> : La directive 225 de l'ESTI fait foi en ce qui concerne l'assainissement des installations électriques en schéma III.


**Exemple N°2**

■ Schéma III      ■ TN-S

Avant travaux



Après travaux



Travaux effectués :  
Remplacement de l'ensemble  
d'appareillage sans la modification  
du reste de l'installation

Formalités à déposer

RS/CF à déposer avec la  
périodicité de 5 ans

Utilisation et périodicité(s)	Ans
<b>Installation Sch. III</b>	<b>5</b>


Périmètre du contrôle / installation effectuée  
**Remplacement de l'ensemble d'appareillage  
sans modification du reste de l'installation**

**Un contrôle de réception sera nécessaire pour cette nouvelle partie d'installation !**


**Exemple N°3**

■ Schéma III      ■ TN-S

Avant travaux



Après travaux



Travaux effectués :  
Ajout d'une prise sur circuit existant

Formalités à déposer

RS/CF à déposer avec la  
périodicité de 5 ans

Utilisation et périodicité(s)	Ans
<b>Installation Sch. III</b>	<b>5</b>

Périmètre du contrôle / installation effectuée  
**Ajout d'une prise sur circuit existant**


**Un contrôle de réception sera nécessaire pour cette nouvelle partie d'installation !**

## Chapitre 6

### Divers (suite et fin)

Procédure à appliquer lorsque des travaux d'installations électriques sont en cours de réalisation ou ont été terminés et que l'installateur-électricien fait faillite  
(La communication ESTI Nr. 2024-0802 du 1<sup>er</sup> août 2024 fait foi)

Lors d'une faillite d'un installateur-électricien, la remise du rapport de sécurité du contrôle final au propriétaire fait souvent défaut. La procédure ci-dessous met à disposition des installateurs-électriciens et organes de contrôle deux solutions acceptables.

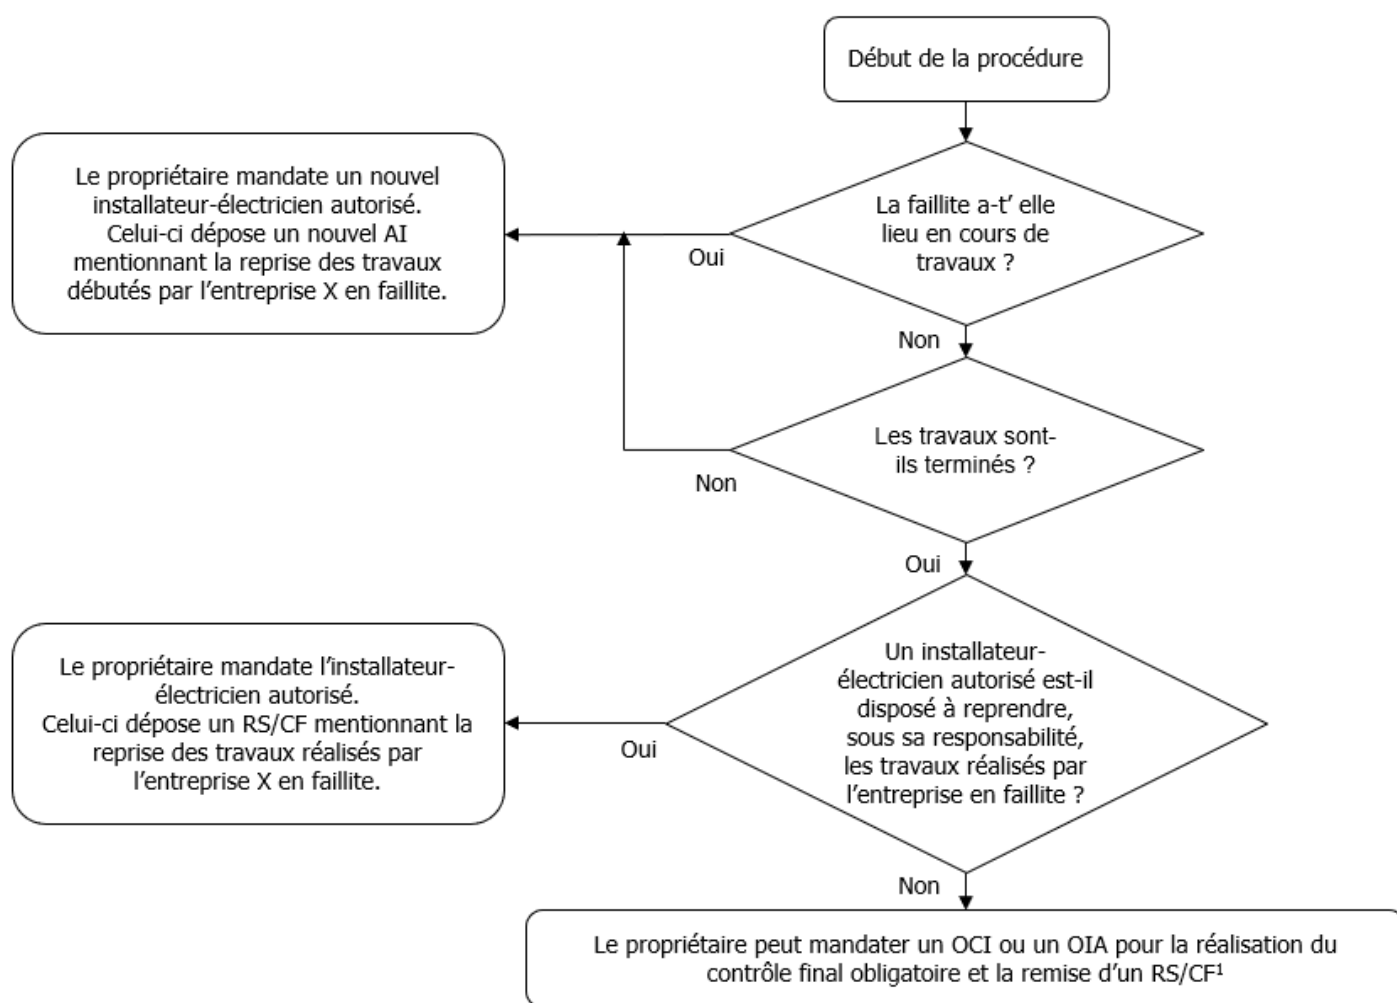

Pour être recevable dans ce cas précis, le rapport de sécurité du contrôle final devra mentionner clairement le nom de l'entreprise en faillite ayant débuté les travaux. Les pages suivantes proposent un exemple pour chaque cas de figure.

<sup>1</sup> : si le RS/CF est produit avec le logiciel Elektroform, l'utilisation de la case à cocher « Contrôle périodique » est acceptée, la case à cocher « Contrôle final » ne pouvant être sélectionnée.

Exemple 1 : Reprise, par un nouvel installateur-électricien autorisé, des travaux réalisés par une entreprise en faillite



## Rapport de sécurité de l'installation électrique (RS)

selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27)

Un rapport de sécurité par installation/compteur

Numéro \_\_\_\_\_

### Propriétaire de l'installation

N° tél \_\_\_\_\_

Nom 1 Jacques Dupond

Nom 2 \_\_\_\_\_

Rue, n° Rue des Pins 7

NPA / localité 1010 Lausanne

### Régie / Gérance

N° tél \_\_\_\_\_

Nom 1 \_\_\_\_\_

Nom 2 \_\_\_\_\_

Rue, n° \_\_\_\_\_

NPA / localité \_\_\_\_\_

### Installateur

N° tél \_\_\_\_\_

Nom 1 Ducourant Electricité SA

Nom 2 \_\_\_\_\_

Rue, n° Chemin des Allouettes 19

NPA / localité 1001 Lausanne

N° d'autorisation I-789456

### Org. de contrôle indépendant

N° tél \_\_\_\_\_

Nom 1 \_\_\_\_\_

Nom 2 \_\_\_\_\_

Rue, n° \_\_\_\_\_

NPA / localité \_\_\_\_\_

N° d'autorisation \_\_\_\_\_

### Situation de l'installation

N° de bât. \_\_\_\_\_

Rue, n° Rue des Pins 7

NPA / localité 1010 Lausanne

Commune / N° parc. \_\_\_\_\_

EGID \_\_\_\_\_

Genre de bât. \_\_\_\_\_

Remarque \_\_\_\_\_

RCP \_\_\_\_\_

### Installation

N° inst. \_\_\_\_\_

Etage, situation Rez-de-chaussée, droite

Client Jacques Dupond

N° compteur 912788

Utilisation et périodicité(s)

Appartement

Ans

20

### Motif du contrôle

Nouvelle installation

Installation existante

Modification

Extension

\_\_\_\_\_

Date du contrôle CF 17.06.2024

L'ordre pour le CR a été donné par l'installateur

Déplombé

### Contrôle effectué

Contrôle final (CF)

Contrôle de réception (CR)

Contrôle périodique (CP)

Avis d'inst. n° / année Date

37.01 / 2024 10.06.2024

### Périmètre du contrôle / installation effectuée

Reprise des travaux réalisés selon AI 10.01 / 2024 de l'entreprise Deswatts Electricité, entreprise en faillite.

Réalisation du contrôle final et établissement des formalités OIBT.

Date du contrôle CR/CP \_\_\_\_\_

### Indications techniques

Mode de protection  TN-S

TN-C

TN-C-S

\_\_\_\_\_

Coupe-surintensité général

Type, caract. DIII

$I_N$  3x63 A

A

Coupe-surintensité au point de racc. de l'inst.

Type, caractéristique	$I_N$ [A]	Mesures				$R_{ISO}$ [MΩ] $I_{tubo}$ [mA]
		L-PE		L-N		
		ICC déb. [A]	ICC fin [A]	ICC déb. [A]	ICC fin [A]	
C/s abonné appartement, DII	25 A	750 A	650 A	700 A	610 A	> 10 MOhms

Particularités \_\_\_\_\_

Les soussignés attestent que les installations ont été contrôlées selon l'OIBT (art. 3 et 4) ainsi que selon les normes en vigueur et sont conformes aux règles techniques reconnues. Ce document reflète le rapport de sécurité des installations électriques susmentionnées, selon l'OIBT et doit être conservé par le propriétaire, jusqu'au prochain contrôle (périodique). Celui, qui néglige d'effectuer les contrôles prescrits ou qui les effectue de façon gravement incorrecte ou qui remet au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux, sera punissable (art. 42 let. C OIBT).

### Signatures de l'installateur

Date 18.06.2024

Contrôleur

Signature manuscrite  
ou électronique

Pierre Ducourant

Prénom Nom (Imprimé)

### Signatures de l'organe de contrôle indépendant

Date 18.06.2024

Personne autorisée à signer

Signature manuscrite  
ou électronique

Pierre Ducourant

Prénom Nom (Imprimé)

Date \_\_\_\_\_

Contrôleur

Date \_\_\_\_\_

Personne autorisée à signer

Prénom Nom (Imprimé)

Prénom Nom (Imprimé)

### Annexes

- Protocole d'essais-mesures  
 Protocole d'essais-mesures photovoltaïque  
 \_\_\_\_\_

### Distribution

- RS + annexes au propriétaire / gérance  
 RS à l'exploitant de réseau / ESTI  
 \_\_\_\_\_

### Exploitant de réseau / ESTI

Contrôle sporadique

Oui

Non

Date de réception \_\_\_\_\_

Remarques \_\_\_\_\_

Aucun défaut constaté

Etablissement d'un rapport

Installation plombée

Déterminant pour le prochain CP

Date \_\_\_\_\_

Visa \_\_\_\_\_

Exemple 2 : Réalisation, par un organe de contrôle autorisé, du contrôle final de travaux réalisés par une entreprise en faillite



### Rapport de sécurité de l'installation électrique (RS)

selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27)  
Un rapport de sécurité par installation/compteur Numéro \_\_\_\_\_

<b>Propriétaire de l'installation</b> N° tél _____ Nom 1 <u>Jacques Dupond</u> Nom 2 _____ Rue, n° <u>Rue des Pins 7</u> NPA / localité <u>1010 Lausanne</u>		<b>Régie / Gérance</b> N° tél _____ Nom 1 _____ Nom 2 _____ Rue, n° _____ NPA / localité _____				
<b>Installateur</b> N° tél _____ Nom 1 _____ Nom 2 _____ Rue, n° _____ NPA / localité _____ N° d'autorisation _____		<b>Org. de contrôle indépendant</b> N° tél _____ Nom 1 <u>Contrôles Electriques SA</u> Nom 2 _____ Rue, n° <u>Chemin des Bois 27</u> NPA / localité <u>1008 Prilly</u> N° d'autorisation <u>K-123456</u>				
<b>Situation de l'installation</b> N° de bât. _____ Rue, n° <u>Rue des Pins 7</u> NPA / localité <u>1010 Lausanne</u> Commune / N° parc. _____		EGID _____ Genre de bât. _____ Remarque _____ <input type="checkbox"/> RCP _____				
<b>Installation</b> N° inst. _____ Etage, situation <u>Rez-de-chaussée, droite</u> Client <u>Jacques Dupond</u> N° compteur <u>912788</u>		Utilisation et périodicité(s) <span style="float: right;">Ans</span> <u>Appartement</u> <span style="float: right;"><u>20</u></span>				
<b>Motif du contrôle</b> <input type="checkbox"/> Nouvelle installation <input checked="" type="checkbox"/> Installation existante <input checked="" type="checkbox"/> Modification <input type="checkbox"/> Extension <input type="checkbox"/> _____		<b>Contrôle effectué</b> <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle final (CF) <input type="checkbox"/> Contrôle de réception (CR) <input type="checkbox"/> Contrôle périodique (CP) Avis d'inst. n° / année Date <u>37.01 / 2024 10.06.2024</u> Date du contrôle CF <u>17.06.2024</u> <input type="checkbox"/> L'ordre pour le CR a été donné par l'installateur <input type="checkbox"/> Déplombé				
<b>Périmètre du contrôle / installation effectuée</b> <u>Réalisation du contrôle final et établissement des formalités OIBT suite aux travaux réalisés par l'entreprise Deswatts Electricité, entreprise en faillite.</u>						
<b>Indications techniques</b> Mode de protection <input checked="" type="checkbox"/> TN-S <input type="checkbox"/> TN-C <input type="checkbox"/> TN-C-S <input type="checkbox"/> _____ Coupe-surintensité général Type, caract. <u>DIII</u> $I_N$ <u>3x63 A</u> A		<b>Coupe-surintensité au point de racc. de l'inst.</b>				
		<b>Mesures</b>				
		L-PE <span style="margin-left: 100px;">L-N</span>				
Type, caractéristique	$I_N$ [A]	ICC déb. [A]	ICC fin [A]	ICC déb. [A]	ICC fin [A]	$R_{ISO}$ [MΩ] $I_{fuite}$ [mA]
<u>C/s abonné appartement, DII</u>	<u>25 A</u>	<u>750 A</u>	<u>650 A</u>	<u>700 A</u>	<u>610 A</u>	<u>&gt; 10 MΩhms</u>
Particularités _____						
<small>Les sous-signés attestent que les installations ont été contrôlées selon l'OIBT (art. 3 et 4) ainsi que selon les normes en vigueur et sont conformes aux règles techniques reconnues. Ce document reflète le rapport de sécurité des installations électriques susmentionnées, selon l'OIBT et doit être conservé par le propriétaire, jusqu'au prochain contrôle (périodique). Celui, qui néglige d'effectuer les contrôles prescrits ou qui les effectue de façon gravement incorrecte ou qui remet au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux, sera punissable (art. 42 let. C OIBT).</small>						
<b>Signatures de l'installateur</b> Date <u>18.06.2024</u> Contrôleur <u>Sig naturemanuscrite ou électronique</u> <u>Gilles Meylan</u> <small>Prénom Nom (Imprimé)</small>			<b>Signatures de l'organe de contrôle indépendant</b> Date _____ Contrôleur _____ <small>Prénom Nom (Imprimé)</small>			
<b>Annexes</b> <input checked="" type="checkbox"/> Protocole d'essais-mesures <input type="checkbox"/> Protocole d'essais-mesures photovoltaïque <input type="checkbox"/> _____			<b>Distribution</b> <input checked="" type="checkbox"/> RS + annexes au propriétaire / gérance <input checked="" type="checkbox"/> RS à l'exploitant de réseau / ESTI <input type="checkbox"/> _____			
<b>Exploitant de réseau / ESTI</b> Contrôle sporadique <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Date de réception _____ Remarques _____		<input type="checkbox"/> Aucun défaut constaté <input type="checkbox"/> Etablissement d'un rapport <input type="checkbox"/> Installation plombée <input type="checkbox"/> Déterminant pour le prochain CP Date _____ Visa _____				

## Chapitre 7

### Liste PDIE des périodicités

	Emplacements – installations électriques	Période de contrôle				
		1 an	3 ans	5 ans	10 ans	20 ans
<b>Locaux à affectation médicale</b>						
1.1.3	Locaux à affectation médicale du groupe 2	A				
1.3.6	Locaux à affectation médicale du groupe 1 situés dans les cliniques			A		
2.3.4	Locaux à affectation médicale du groupe 0			B		
2.3.4	Locaux à affectation médicale du groupe 1 tels que salle de massages, d'examen ou de traitement, des locaux de physiothérapie, hydrothérapie et cabinets dentaires situés en dehors des cliniques			B		
<b>Zones EX</b>						
1.2	Zones de protection contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la SUVA		A			
1.3.3	Dépôts de carburants situés dans les zones de protection contre les explosions 2 et 22 définies par la SUVA			A		
2.2	Zone de protection contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la SUVA des ateliers de réparation de véhicules et des stations-services		B			
2.2	Zone de protection contre les explosions 2 et 22 définies par la SUVA		B			
<b>Locaux et installations militaires</b>						
1.1.2	Ouvrages de munitions et des dépôts de carburants militaires classifiés	A				
1.3.2	Ouvrages, bâtiments et installations militaires classifiés			A		
2.3.8	Casernes			B		
2.4.7	Arsenaux				B	
2.4.7	Stands de tir				B	
<b>Chantiers et marchés</b>						
2.1	Chantiers de construction	B				
2.1	Chantiers navals	B				
2.1	Marchés	B				
2.1	Manèges et marchés forains	B				
<b>Constructions de la Protection Civile</b>						
1.4.1	Constructions de la protection civile équipées de leur propre génératrice ou protégées IEMN				A	
2.4.9	Ouvrages PC sans protection IEMN et sans IPE				B	
<b>Routes nationales</b>						
1.3.1	Routes nationales de 1 <sup>ère</sup> et de 2 <sup>ème</sup> classe déterminantes pour la sécurité du trafic et la sécurité d'exploitation			A		
2.4.12	Aires de repos				B	
2.4.12	Autres installations non déterminantes pour la sécurité du trafic et la sécurité d'exploitation				B	
<b>Bateaux et caravanes</b>						
1.4.2	Bateaux destinés au transport commercial de personnes ou de marchandises				A <sup>1</sup>	
2.4.10	Bateaux de plaisance				B <sup>1</sup>	
2.4.10	Bateaux de sport				B <sup>1</sup>	
	Caravanes				B <sup>1</sup>	
	Camping-car				B <sup>1</sup>	
<b>Chemins de fer</b>						
1.3.4	Exploitation ferroviaire telle que tunnels, ateliers et installations de lavage			A		
	<b>Emplacements – installations électriques</b>	<b>Période de contrôle</b>				
		<b>1 an</b>	<b>3 ans</b>	<b>5 ans</b>	<b>10 ans</b>	<b>20 ans</b>
1.4.4	Exploitation ferroviaire autres que mentionnées au point 1.3.4				A	
<b>Antennes de télécommunications</b>						
1.3.7	Antennes de télécommunications sur pylônes HT			A		
2.4.13	Antennes de télécommunications isolées				B	

2.4.13	Antennes de télécommunications intégrées dans un bâtiment				B	
<b>Installations diverses</b>						
1.1.1	Installations de transport par conduites soumises à la surveillance de la Confédération	A				
1.1.5	Mines	A				
1.4.3	Installations à haute tension alimentées par des installations BT sauf installations d'éclairage au néon et installations à rayons X				A	
2.4.11	Installations alimentées par une IPE en îlot (OIBT art. 36, al. 2 – gérées par l'ESTI)				A	
<b>2.3.1 Scénique</b>						
	Scènes de théâtres				B	
<b>2.3.2 Exposées à des substances corrosives</b>						
	Porcheries				B	
	Fromageries (fabrication et caves)				B	
	Stations d'épuration et de traitement des eaux usées				B	
	Stations de pompage des eaux usées				B	
	Installations viticoles, pressoirs et caves				B	
	Ateliers de chromage, galvanoplastie				B	
	Locaux d'accumulateurs				B	
<b>2.3.3</b>	<b>Stations de recharge de véhicules électriques situés sur l'espace public</b>				B	
<b>2.3.5 Ouvrages souterrains</b>						
	Cavernes				B	
	Tunnels				B	
<b>2.3.6 Locaux industriels et commerciaux</b>						
	Grandes usines				B	
	Cimenteries				B	
	Fonderies				B	
	Data centers				B	
	Entrepôts frigorifiques (stockage uniquement)					B
	Congélateurs communaux					B
<b>2.3.7 Laboratoires ou locaux d'essais</b>						
	Industriels				B	
	Commerciaux				B	
	Artisanats				B	
	Scolaires				B	
<b>2.3.8</b>	<b>Locaux destinés à accueillir un grand nombre de personnes</b>					
	Grands magasins d'une surface de vente > à 1'200 m <sup>2</sup>				B	
	Centres de bricolage d'une surface de vente > à 1'200 m <sup>2</sup>				B	
	Théâtres				B	
	Cinémas				B	
	Halles d'expositions				B	
	Dancings				B	
	Hôtels				B	
	Auberges				B	
	Pensions				B	
	Centres de vacances				B	
	Maisons pour personnes âgées				B	
	EMS				B	
	Garderies				B	
	Hôpitaux				B	
	Casernes de pompiers				B	
	Etablissements scolaires				B	
	Hautes écoles				B	
	Patinoires				B	
	Piscines publiques				B	
	Centres sportifs				B	
	Saunas, spas publics				B	
	Fitness				B	
	<b>Emplacements – installations électriques</b>	<b>Période de contrôle</b>				
		<b>1 an</b>	<b>3 ans</b>	<b>5 ans</b>	<b>10 ans</b>	<b>20 ans</b>
	Prisons			B		
	Asiles			B		
	Salles polyvalentes et de concerts			B		
	Bibliothèques			B		



	Gares routières				B	
	Locaux des entreprises de transport par câble				B	
	Parkings ouverts au public				B	
	Musées				B	
<b>2.3.9 Petites entreprises de restauration avec surface de vente &lt; que 1'200 m<sup>2</sup> et pouvant accueillir 300 personnes au maximum</b>						
	Bistrot				B	
	Cafés				B	
	Take away				B	
	Bars				B	
	Restaurants				B	
	Cafétérias				B	
	Buvettes				B	
<b>2.3.10 Terrains de camping et ports de plaisance</b>						
	Equipements portuaires de plaisance				B	
	Places de camping				B	
<b>2.3.11</b>	<b>Les installations électriques comportant des éléments d'installations avec mise au neutre selon le schéma III</b>				B	
<b>2.4.1 Locaux humides à usage commercial</b>						
	Abattoirs				B	
	Boucheries				B	
	Salons lavoirs				B	
	Laiteries				B	
	Locaux de coulage				B	
	Distilleries				B	
	Piscicultures				B	
	Stations de lavage				B	
	Stations de pompage d'eau potable				B	
	Réservoirs d'eau potable				B	
	Terrains de sports				B	
	Jardins zoologiques				B	
	Gravières				B	
	Carrières				B	
	Déchetterie				B	
<b>2.4.2 Locaux à usage commercial présentant un danger d'incendie</b>						
	Menuiseries				B	
	Scieries				B	
	Boulangeries (laboratoire)				B	
	Moulins				B	
	Silos à grains				B	
<b>2.4.3 Ateliers commerciaux</b>						
	Serrureries				B	
	Forges				B	
	Sanitaires				B	
	Dépôts				B	
	Ateliers de réparation de véhicules				B	
	Entrepôts				B	
	Ports francs				B	
	Instituts de soins corporels				B	
<b>2.4.4 Locaux de vente (pas soumis à 2.3.8 et à 2.3.9)</b>						
	Drogueries				B	
	Pharmacies				B	
	Librairies				B	
	Kiosques				B	
<b>2.4.5 Immeubles de bureaux</b>						
	Bâtiments administratifs				B	
	Communs d'immeubles (bâtiments administratifs)				B	
	Banques				B	
	Assurances				B	
	<b>Emplacements – installations électriques</b>	<b>Période de contrôle</b>				
		<b>1 an</b>	<b>3 ans</b>	<b>5 ans</b>	<b>10 ans</b>	<b>20 ans</b>
	Offices de poste				B	
	Postes de police				B	
<b>2.4.6 Eglises – Lieux de culte</b>						
	Eglises				B	

	Abbayes				B	
	Couvents				B	
	Salles de réunions				B	
	Synagogues				B	
	Funérariums				B	
<b>2.4.8 Exploitations agricoles</b>						
	Hangars				B	
	Granges				B	
	Manèges				B	
	Serres				B	
	Fermes				B	
	Etables				B	
	Ecuries				B	
	Elevages animalier				B	
	Exploitations viticoles (hors zones corrosives)				B	
	Exploitations horticoles				B	
<b>Mobilier urbain</b>						
	Panneaux publicitaires				B	
	Armoires télé-réseau				B	
	Abri de transports publics				B	
	Distributeurs de titres de transport				B	
	Horodateurs				B	
	Cabines téléphoniques				B	
	Radars				B	
	Signalisations routières				B	
<b>Divers</b>						
	Installations d'enneigement artificiel			B		
	Ouvrages artistiques (éclairage)				B	
	Locaux pour services de secours (pompiers, ambulances)				B	
	Edicules publics				B	
	Toilettes publiques				B	
<b>Habitations et locaux intégrés</b>						
	Villas					B
	Appartements					B
	Garages					B
	Box privés					B
	Piscines					B
	Jacuzzis					B
	Saunas					B
	Services généraux d'immeubles					B
<b>4 Installations de production d'énergie</b>						
	Installations de production d'énergie (avec mise en parallèle)				B <sup>2</sup>	
	Installations de production d'énergie (sans mise en parallèle)				B <sup>3</sup>	
<b>Suivi des titulaires d'autorisations limitées</b>						
	Autorisations limitées à l'intérieur de l'entreprise (OIBT art. 13)	A				
	Autorisations limitées installations spéciales (OIBT art. 14)			A		
	Autorisations limitées de raccordement (OIBT art.15)			A		

Périodicité des contrôles périodiques (aide à l'application, l'OIBT fait foi)

#### Légende

**A** Contrôle par un organisme d'inspection accrédité selon OIBT

**B** Contrôle par un organe de contrôle indépendant selon OIBT

<sup>1</sup> **RS** à transmettre au service cantonal compétent

<sup>2</sup> **Soumis à la même périodicité de contrôle que les installations électriques de l'objet auxquelles l'installation est raccordée**

<sup>3</sup> **Soumis à la même périodicité de contrôle que les installations électriques de l'objet auxquelles l'installation est raccordée – RS à transmettre à l'ESTI**